

0.6cloの服装例



ランニングシャツ
0.07clo




トランクス
0.05clo




サンダル
0.00clo



ソックス
0.01clo

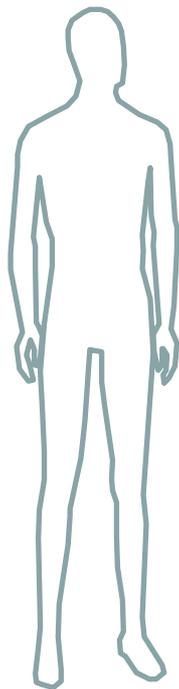

半袖カッターシャツ
0.19clo

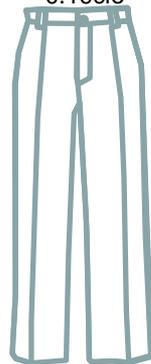

ズボン
0.29clo



キャミソール
0.09clo



くつ
0.03clo



ブラジャー
0.03clo



パンティ(ハーフ)
0.02clo



ソックス
0.01clo




カーディガン(長袖)
0.22clo




スカート丈68裏付き
0.19clo


0.5cloの服装例



トランクス
0.05clo

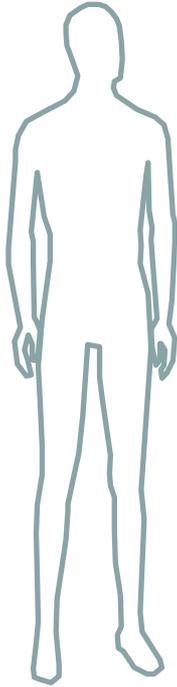

半袖カッターシャツ
0.19clo

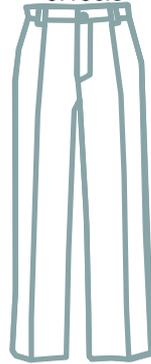

ズボン
0.29clo



キャミソール
0.09clo




ブラジャー
0.03clo



パンティ(ハーフ)
0.02clo



ブラウス(五分袖)
0.19clo



スカート丈68裏付き
0.19clo



サンダル
0.00clo



ソックス
0.01clo




サンダル
0.00clo



ソックス
0.01clo


2009年8月25日 0.5clo

第3共同実験室 温度-PMV

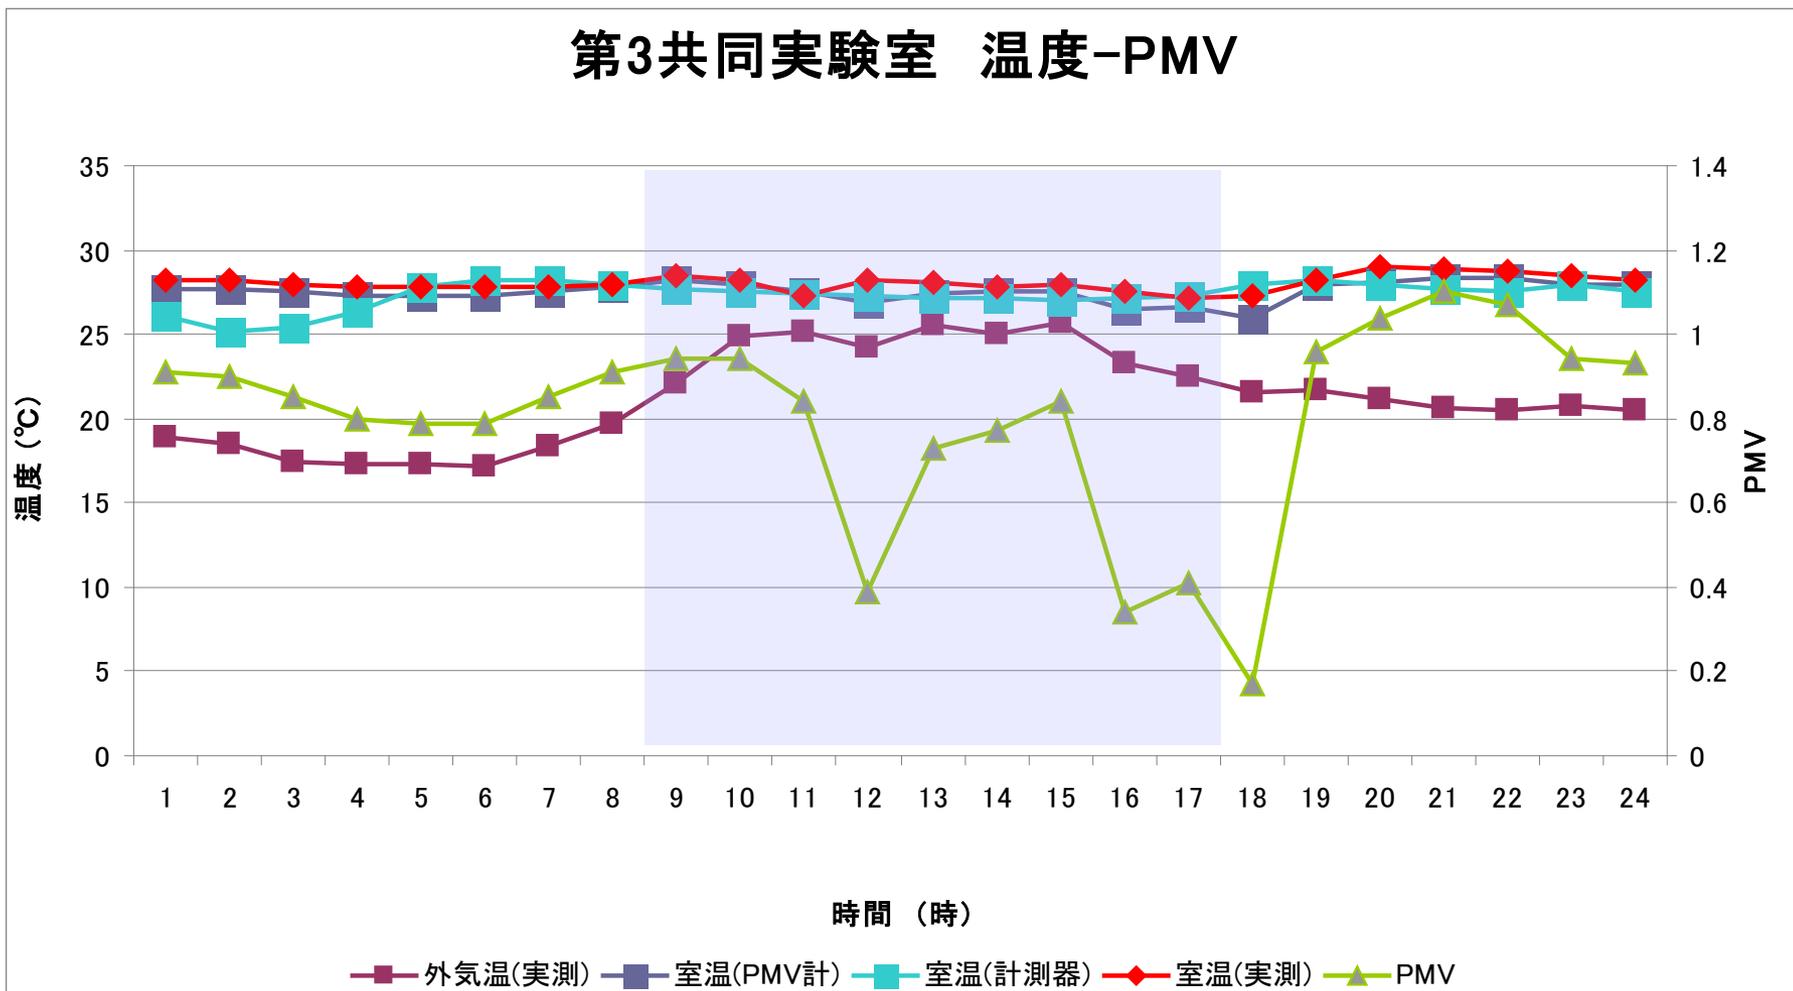

2009年9月17日 0.5clo

第3共同実験室 温度-PMV

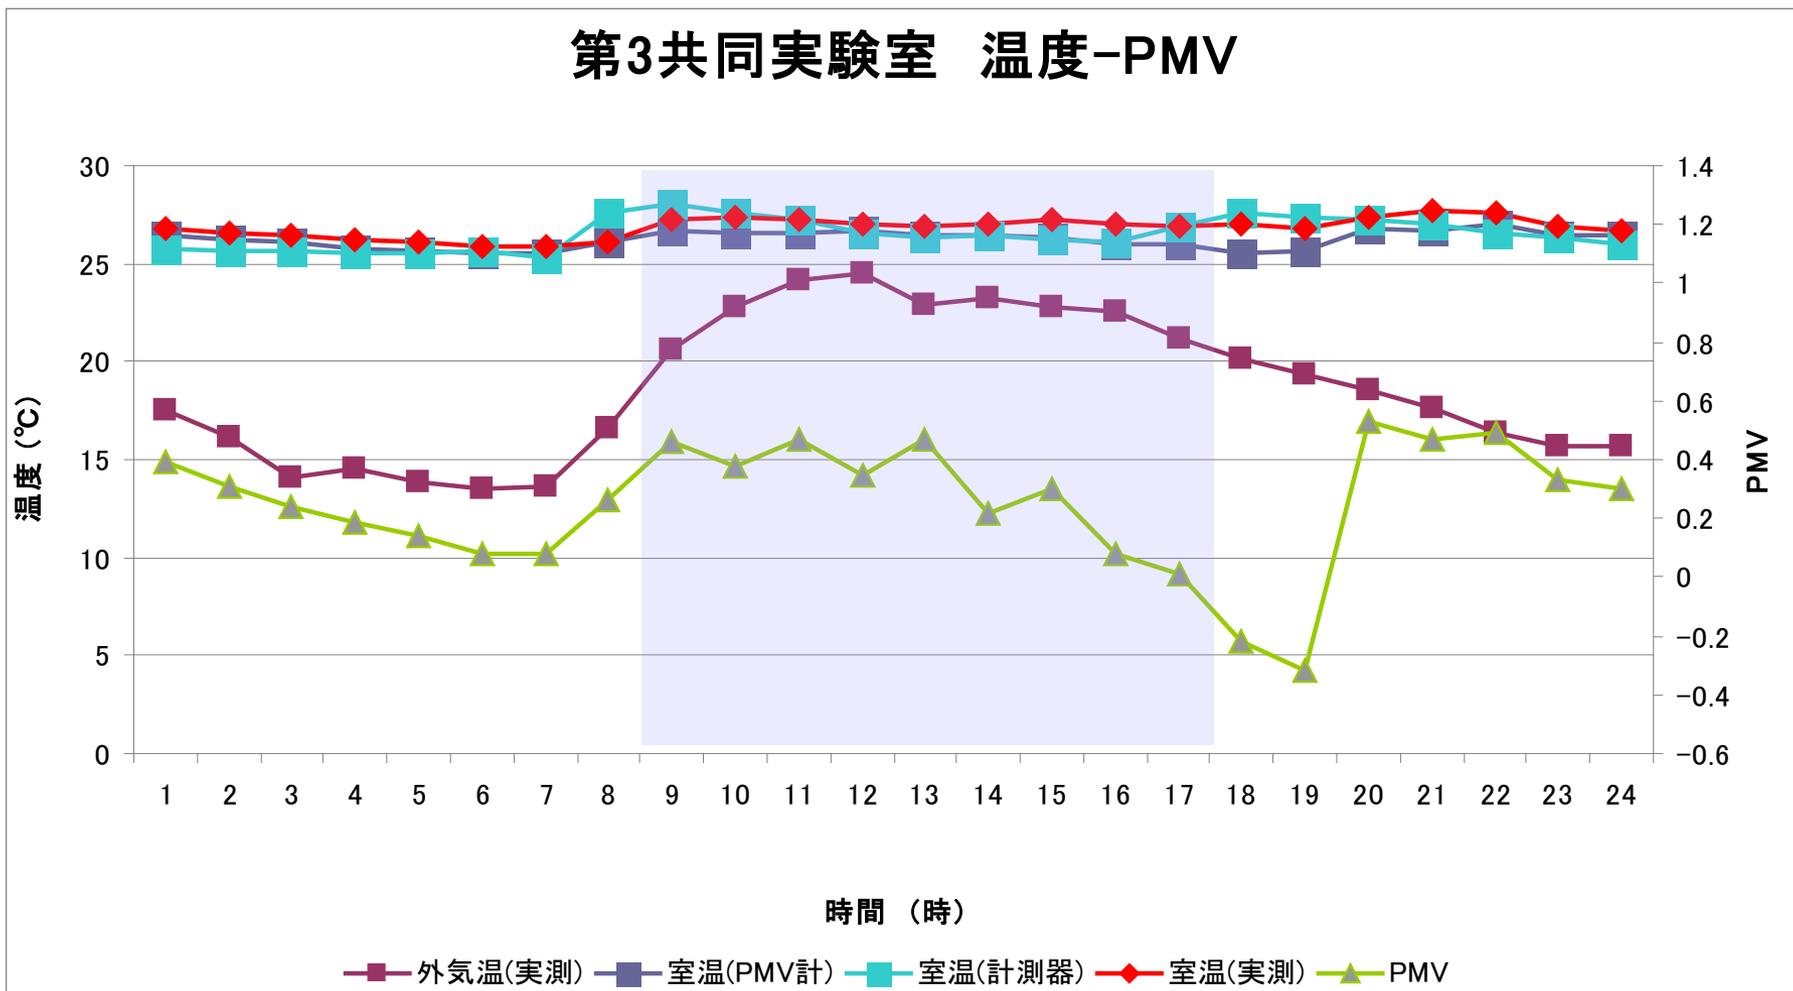

ま と め

- 室温が 27°C を超えると、室利用者からの暑いというコメントが多くなる。
- clo値が低いほどPMVの値は快適に近づく。
- 26°C 設定において0.5cloが最適である。

今後について

- 多地域で長期稼働でのモデルの有効性の確認
 - 消費エネルギー量をより精度良く予測
- 他の低炭素化手法の実施
 - 例えば、CO₂濃度による制御